
















MAYYO

EDIFICIO	Energía producida en (MWh) y equivalencia para el abastecimiento de viviendas			Reducción de CO2 en (Kg) y su equivalencia en la absorción de los árboles.		
Secretaría de Agua y Obra Pública	1.30	5		704	281	
Cuenca Alta del Río Lerma 1	3.21	12		1,700	680	
Cuenca Alta del Río Lerma 2	4.72	18		2,500	1,000	
ICAMEX	6.69	26		3,550	1,420	
IEECC	0	0		0	0	
Total	15.9	61		8,454	3,381	

Nota: el 24 de marzo presento un contratiempo no detectable en el inversor del sistema del IEECC, en el cual dejo de almacenar la información que genera dicho sistema, indetectable debido a que no arrojo ninguna falla a nuestro monitoreo entre inversos y equipo de computo, así como en su pantalla, no presento ningún numero de fallo, lo que se descubrió hasta el día que se recopiló la información mensual, por tal motivo abril se va en blanco para el sistema del IEECC. Se trabaja para conocer el causante del problema y la manera de resolverlo.

POTENCIA

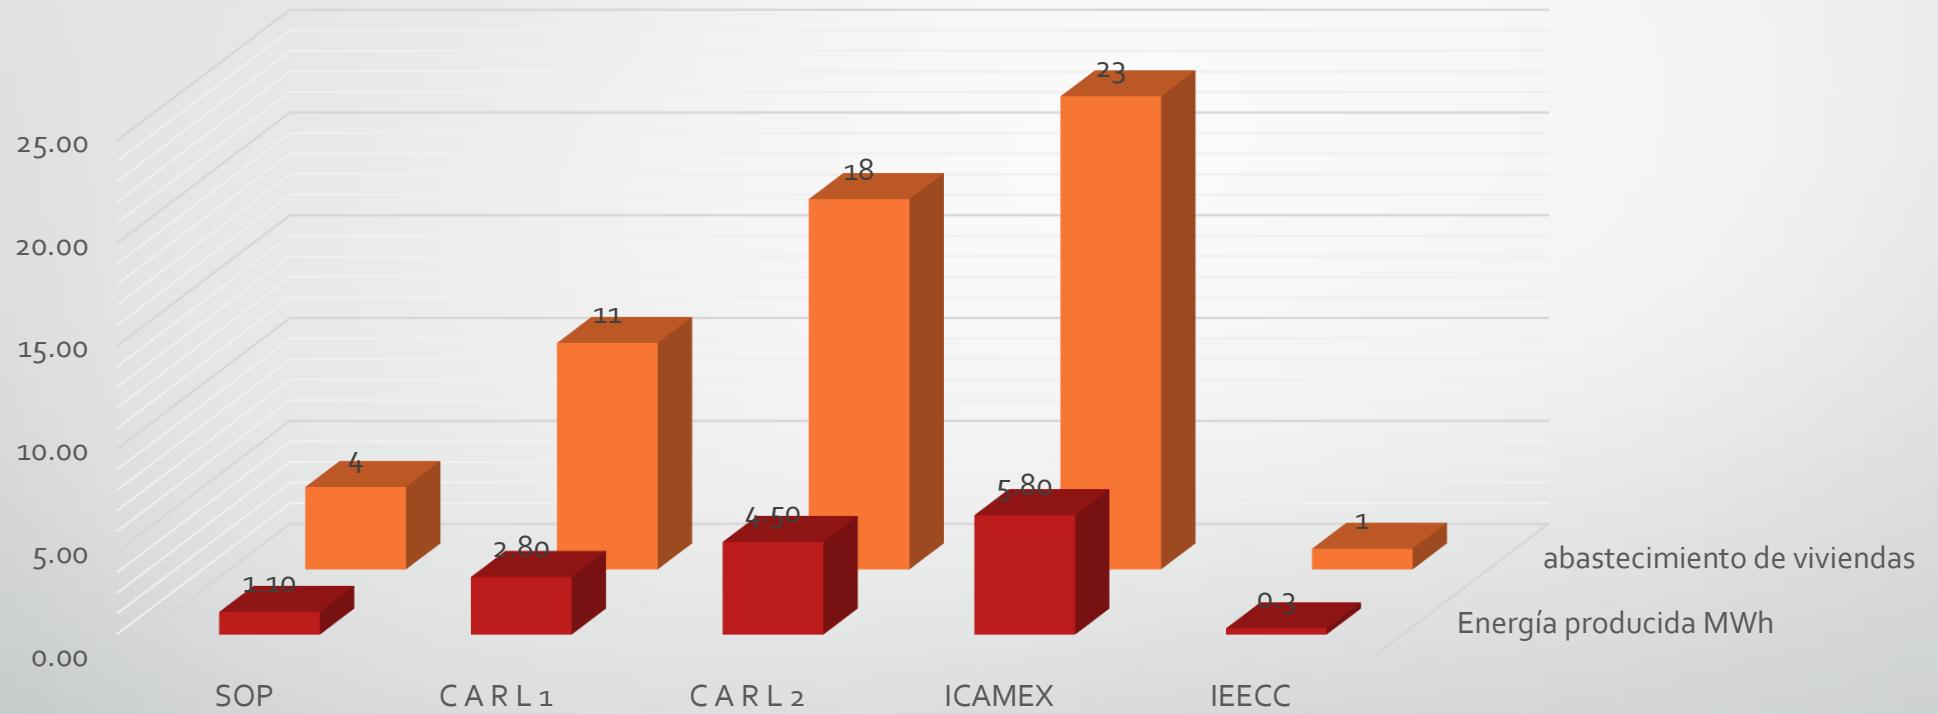

REDUCCIÓN CO₂

